




cintorínska ulica

hranica areálu

C:\Users\I\Desktop\exp

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL			
ING. D. NEMČEKOVÁ	ING. D. NEMČEKOVÁ				
INVESTOR: LOKO TRANS SLOVAKIA s.r.o., Cintorínska 57, Šurany			FORMÁT	2x44	
Miesto stavby: Cintorínska 57, Šurany			DÁTUM	4/2019	
Priemyselná a administratívna budova – rekonštrukcia			ÚČEL	Stavebné konanie	
			MIERKA	1:500	
			ZÁKAZKA č.		
			Výkres	Kópia č.	
STAVBA:	Situácia				
DRUH VÝKRESU:	Situácia				

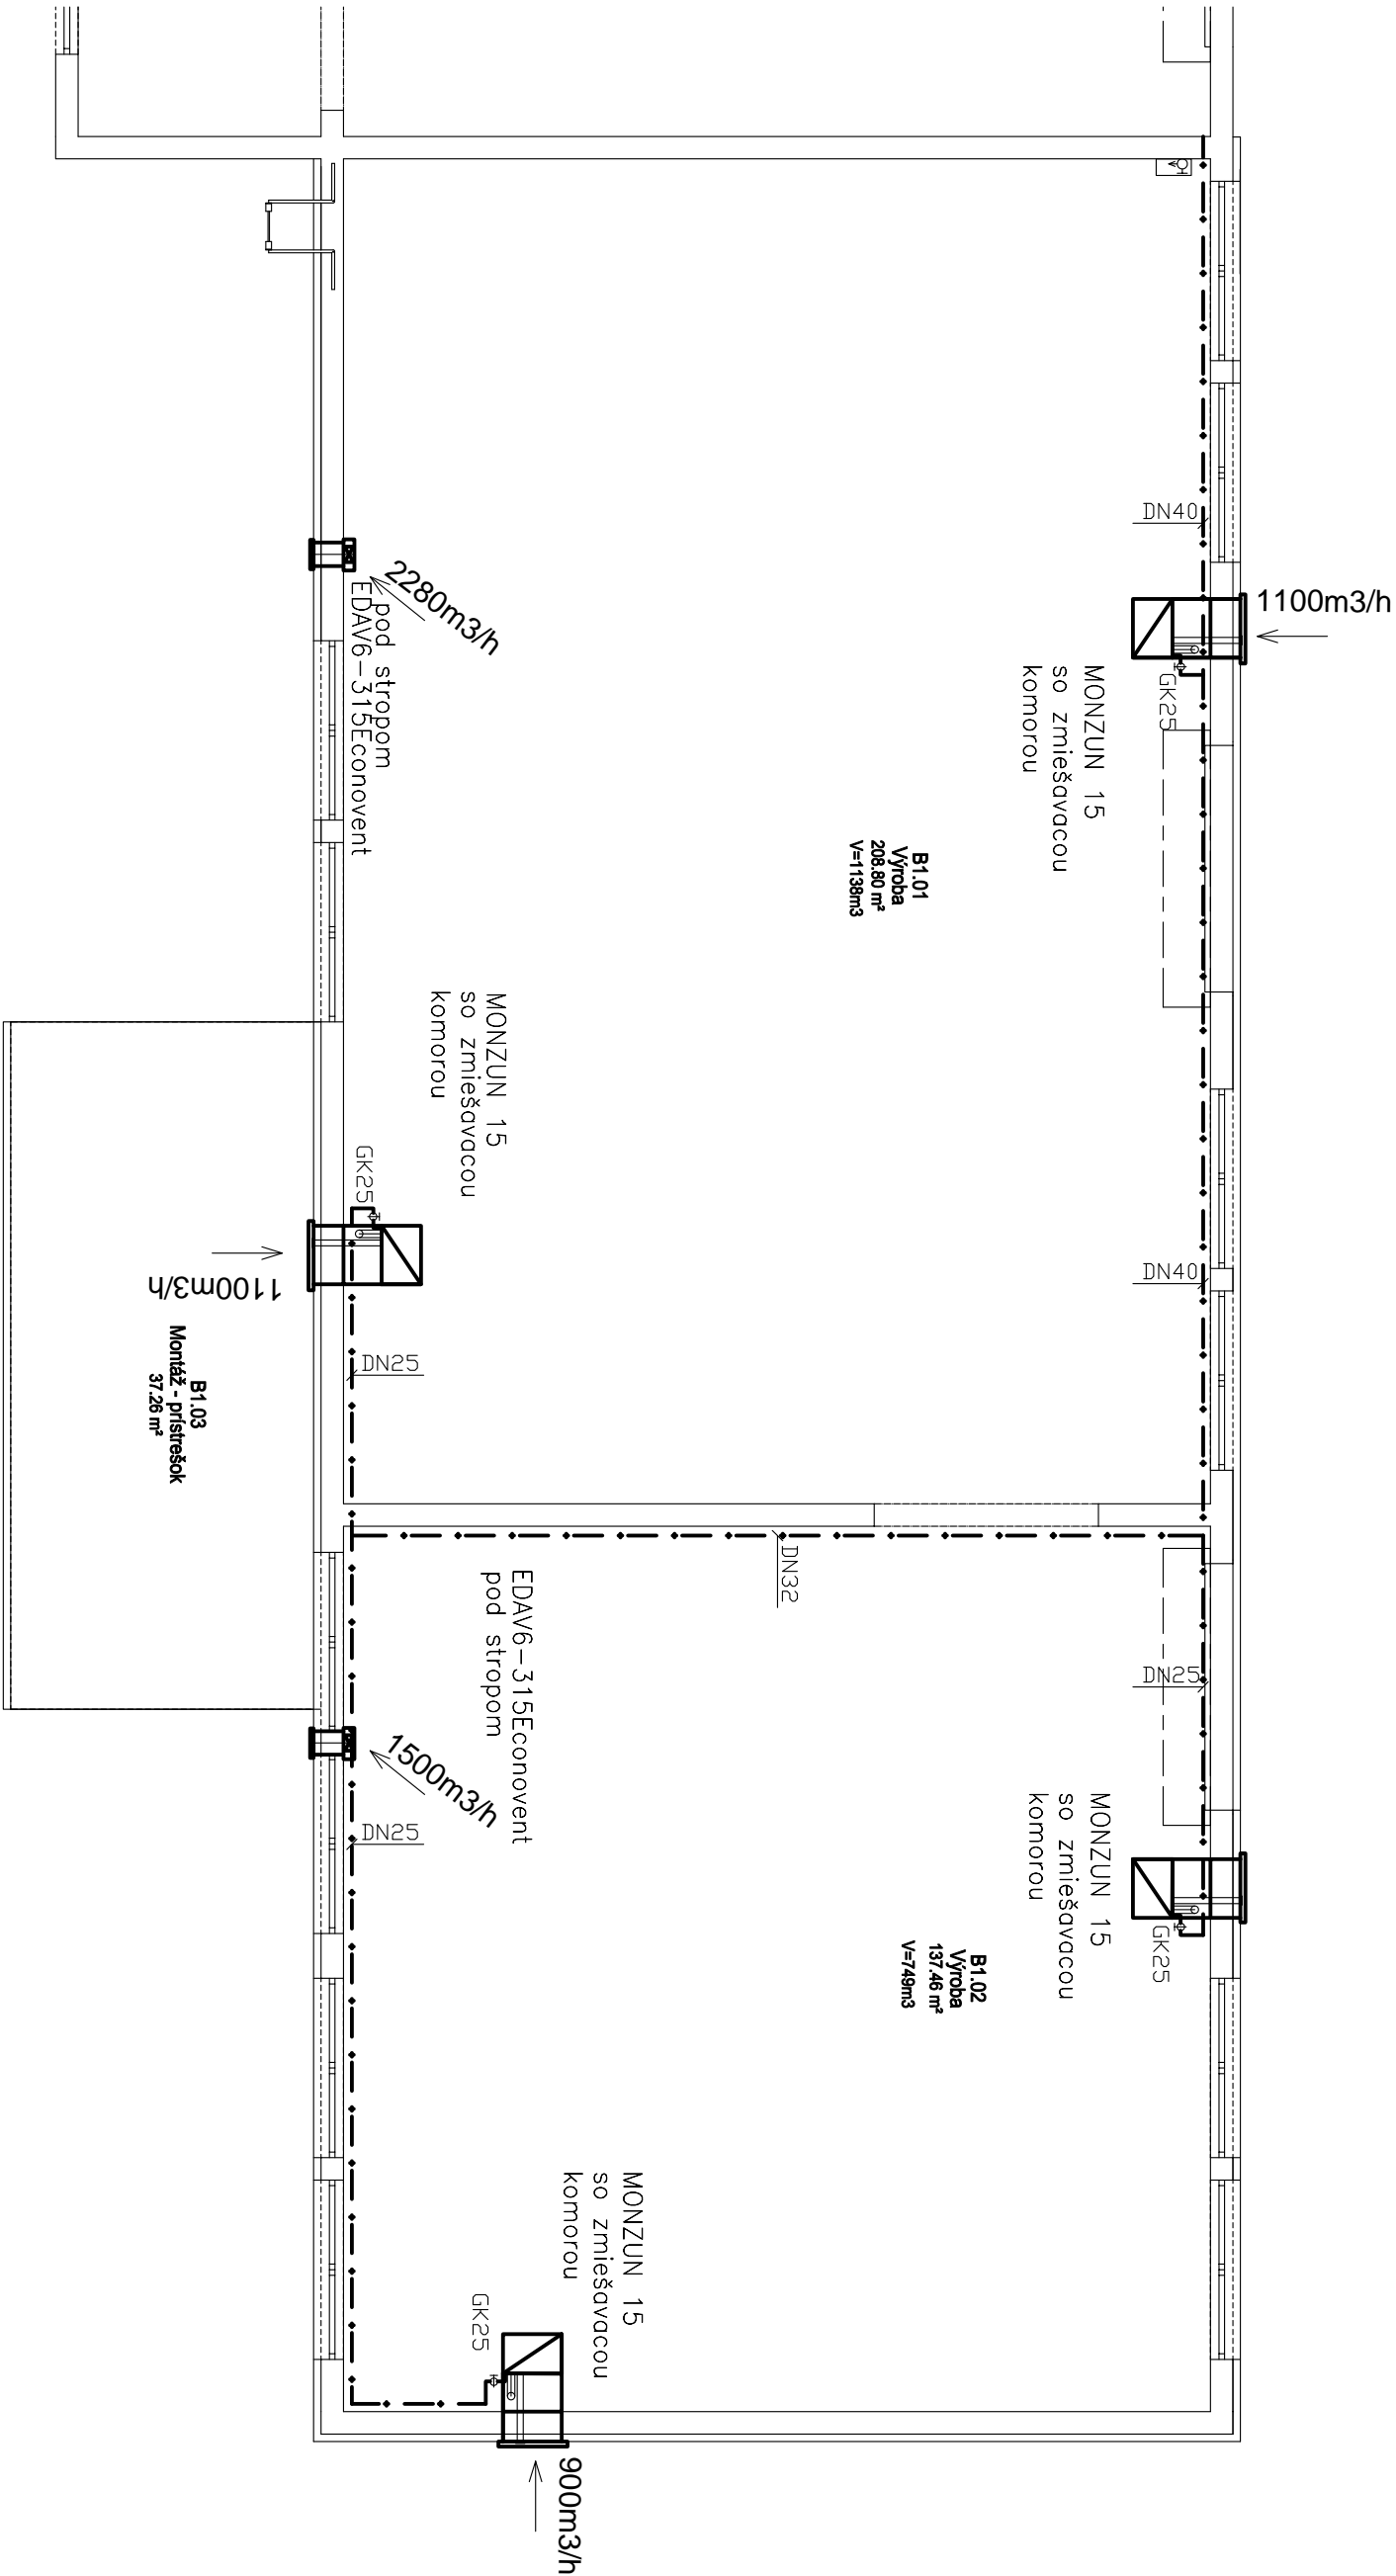

MONZUN 15-Z-ZP Teplovzdušné vykurovacie jednotky so zmiešavacou komorou, typ C s uzavretou spalovacou komorou, Q=11,6-15,6kW, Q=1,74m<sup>3</sup>/h, 230V, 160W

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		
ING. D. NEMČEKOVÁ	ING. D. NEMČEKOVÁ			
INVESTOR/LKOD TRANS SLOVAKIA s.r.o., Cintorínska 57, Šurany		FORMAT		
MIESTO STAVBY: Cintorínska 57, Šurany		DAŤUM	4/2019	
Priemyselná budova – rekonštrukcia		ÚČEL	Stavebné konanie	
		MIERKA	1:100	
		ZÁKAZKA č.		
STAVBA:	Podorys prízemia		Výkres	Kópia č.
DRUH VÝKRESU:			ČP L	

